


Varmeinstallation – Bogense Forsyningselskab

Oversigt over de komponenter og sammensætning der er påkrævet fra Bogense Forsyningselskab. (Afstandsstykker til måleudstyr kan også monteres lodret).

NB.: FREMLØB OG RETURLØB KAN VARIERE FRA HUS TIL HUS, SÅ MÅL DIFFERANCETRYK INDEN MONTERING.

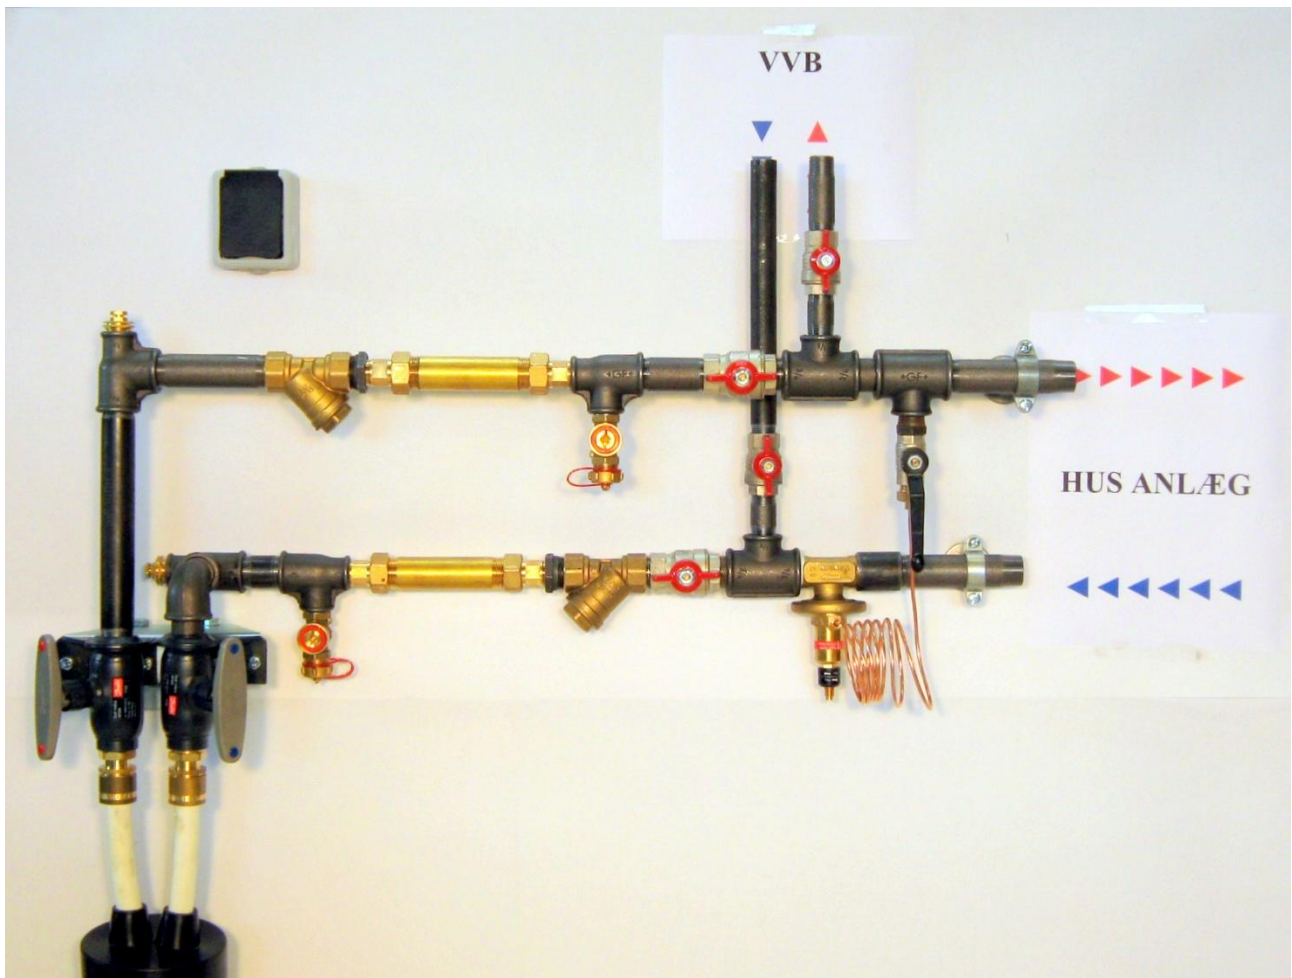

Energimåleren bliver monteret af BFS, men følgende punkter skal opfyldes:

1. Stikkontakten som er udleveret af BFS skal være monteret med spænding, max. 1 m fra afstandsstykkerne.
2. Anlægget skal være under 9 bars tryk, når montøren fra BFS ankommer.

Bogense Forsyningselskab: tlf. 6481 1610