


Varmeinstallation – Bogense Forsyningsselskab

Oversigt over de komponenter og sammensætning, der er påkrævet fra Bogense Forsyningsselskab (Afstandsstykker til måleudstyr kan også monteres lodret)

NB: Fremløb og returløb kan variere fra hus til hus, så MÅL differancetryk inden montering.

NB: FØLERE SKAL MONTERES I MODSTRØM

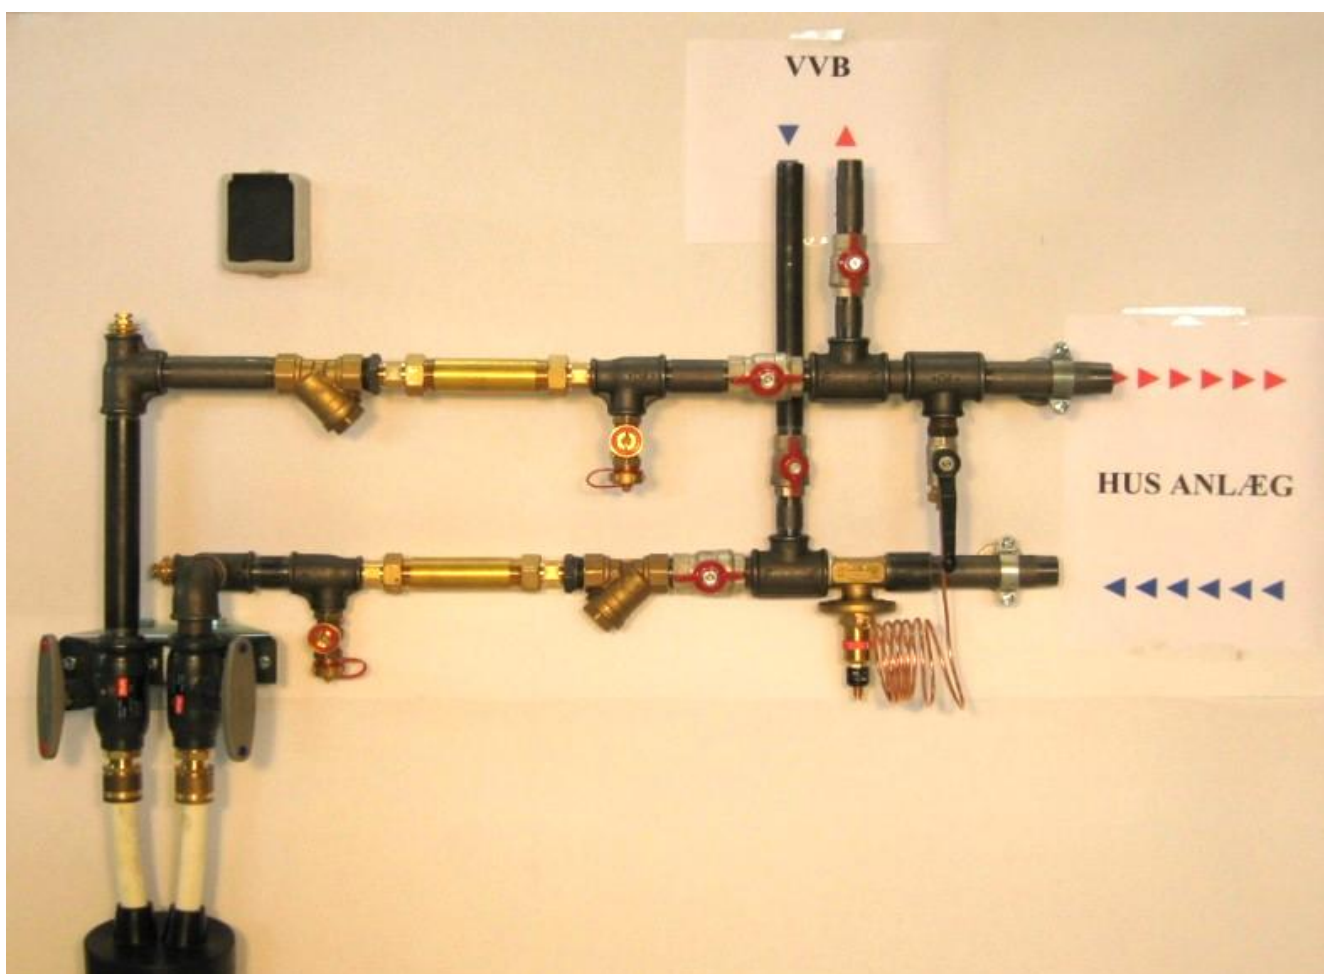

Varmemåleren bliver monteret af BFS, men følgende punkter **SKAL** opfyldes:

1. Stikkontakten som er udleveret af BFS skal være monteret med spænding, MAX 1 meter fra afstandsstykkerne.
2. Anlægget skal være under 9 bars tryk, når montøren fra BFS ankommer.

Kontakt os på tlf. 64811610 vedr. spørgsmål